





**Montagem de super-dimmers em instalações existentes**

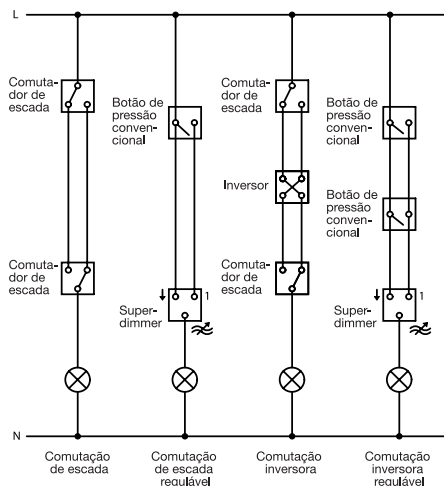





- O gráfico descreve a conversão de uma comutação de escada ou inversora convencional numa comutação de escada ou inversora regulada em combinação com superdimmers Merten.
- Mesmo em novas instalações, deve ser efectuada a electrificação convencional de uma comutação de escada ou inversora, garantindo assim a máxima flexibilidade possível.
- Os botões de pressão convencionais podem, dependendo da conveniência, ser substituídos por módulos adicionais de comutação ou por módulos adicionais de telecomutação ref. 5739 99 e 5739 98 respectivamente.
- É possível a utilização mista de módulos adicionais de comutação e botões de pressão convencionais.
- É possível comutar entre LIGAR/DESLIGAR e regular a luz PARA CIMA/PARA BAIXO partir de cada posto de controlo.



substituído por



substituído por

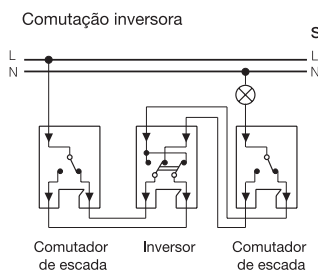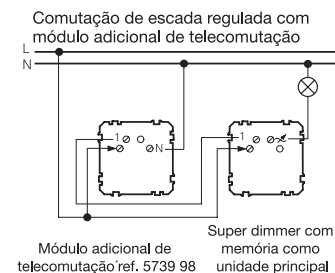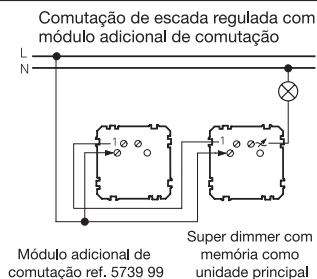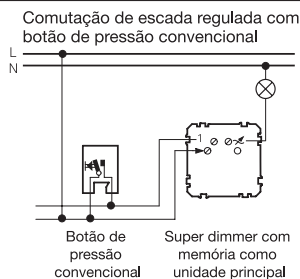

substituído por

