


5xCu=15x3
Icc=6 kA

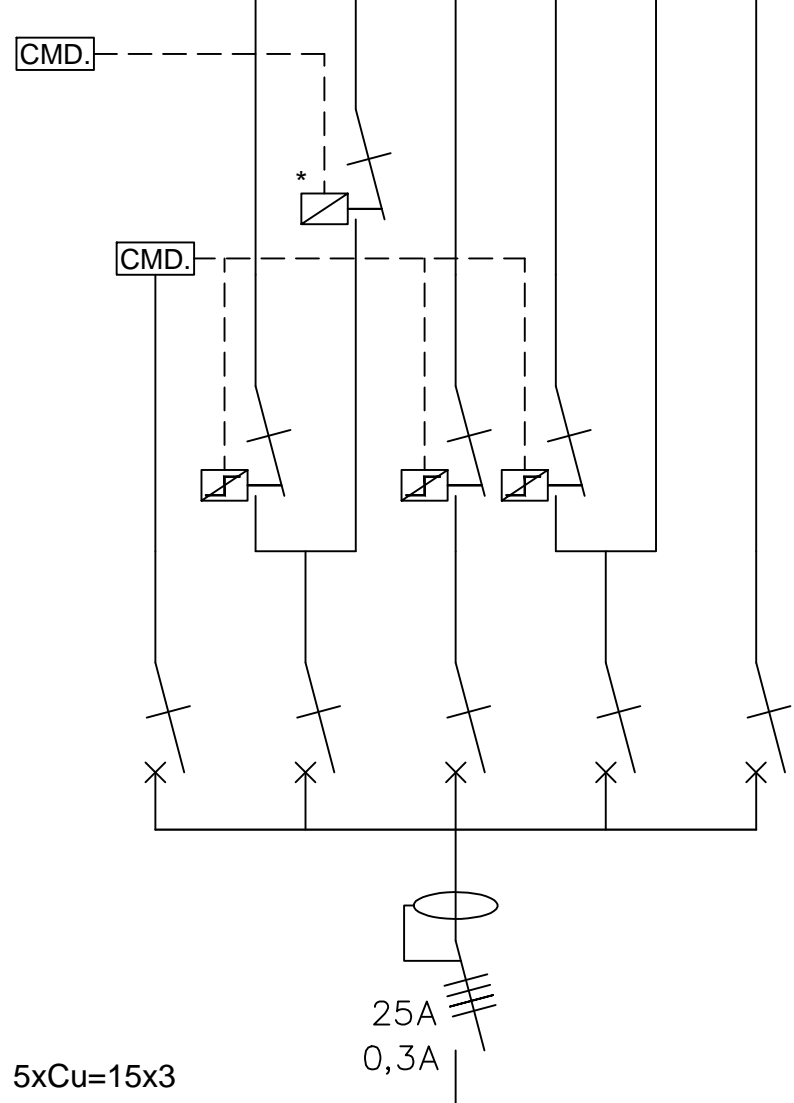

| In | N.º CIRC. | CANALIZAÇÃO | CABOS/CONDUTORES | DESIGNAÇÃO DO CIRCUITO |
|-----|-----------|------------------|------------------|--|
| 6 | 1 | VD 16 | H07V-U 4x1,5 mm² | Comandos da Iluminação do Armazém |
| 10A | 2 | CAMINHO DE CABOS | H1XV-U 3G1,5 mm² | Iluminação do Armazém (1) |
| | 3 | CAMINHO DE CABOS | H1XV-U 2x1,5 mm² | Iluminação de Segurança |
| 10A | 4 | CAMINHO DE CABOS | H1XV-U 3G1,5 mm² | Iluminação do Armazém (2) |
| 10A | 5 | CAMINHO DE CABOS | H1XV-U 4G1,5 mm² | Iluminação do Armazém (3) e Iluminação Fluorescente do Armazém + KIT |
| 10A | 6 | | | Reserva Equipada |
| 1 | | | | |