


| QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO-08BT | | | | |
|-----------------------------------|----|----|------------|------------|
| IC | IP | K | ISOLAMENTO | MONTAGEM |
| 15A | 44 | 07 | CLASSE II | ENCASTRADA |



| QUADRO PARCIAL PRO 1 QP-1 | | | | |
|---------------------------|----|----|------------|------------|
| IC | IP | K | ISOLAMENTO | MONTAGEM |
| 15A | 44 | 07 | CLASSE II | ENCASTRADA |

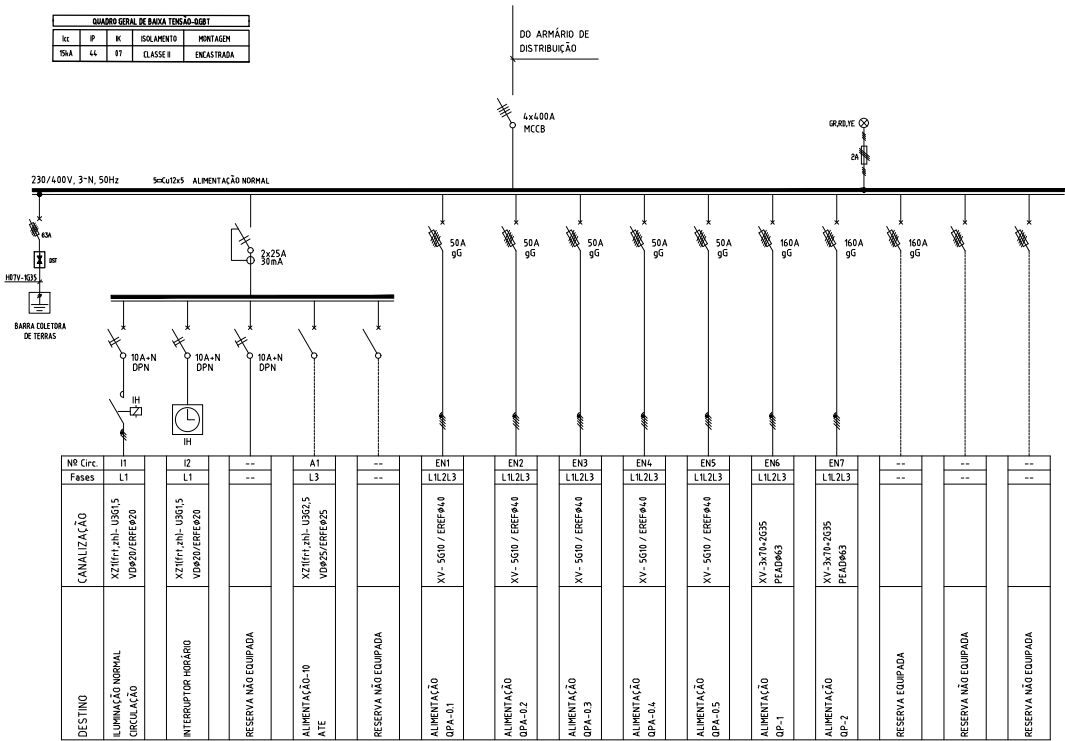